FUNDINIESTA®

ENSAYO Y FICHA TÉCNICA
TIPO DE ENSAYO INTERNO
SEGÚN UNE-EN-124-2:2015

RESULTADOS

REFERENCIA	COD. MUESTRA O ACTIVIDAD	Nº ORDEN CÓDIGO DEL ACTA	Nº ENSAYO
NODULAR	215/21	898/21	210236

ENSAYOS REALIZADOS

DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y CIERRE PARA ZONAS DE CIRCULACIÓN UTILIZADAS POR PEATONES Y VEHÍCULOS.
CONTROL GEOMÉTRICO Y ENSAYO DE RESISTENCIA

PRENSA DE ROTURA HIDRÁULICA

EXPEDIENTE 25/LC365 Nº 07/31707434
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: SHM (San Ginés-Murcia)
PH - 100 - 825 AÑO 2021
PESO: 2020 KG. VOLT. 440 4 CV.

MUESTREO

FECHA DEL MUESTREO: 17-Junio-2021
MODALIDAD DE MUESTREO: Muestreado por Laboratorio
PROCEDENCIA: FUNDICIÓN
CANTIDAD: 1
IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: REJA Y MARCO ABATIBLE 230x630 C-250
CÓDIGO ARTÍCULO: 1302086

APERTURA INTERIOR

COTA DE PASO (mm): 210x610
B

MEDIDAS DE LA TAPA O REJA

DIMENSIONES (mm): 230x630
A

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS MARCO O ARO EXTERIOR

MEDIDA EXTERIOR (mm): 240x640
C

ALTURA DEL MARCO (mm): 30
D

RESISTENCIA

NORMA: EN124- 2 :2015
CLASE-TRÁFICO: C-250
FUERZA DE CONTROL (KN): 250.0
2/3 FUERZA DE CONTROL (KN): 166.6

FORMA Y DIMENSIONE DEL PLATO: Ø 250 mm
FLECHA RESIDUAL ADMISIBLE (mm): 3,2
FLECHA RESIDUAL MEDIDA (mm): 1,8
FUERZA MÁXIMA APLICADA (KN): 250.0

ESTADO DEL DISPOSITIVO TRAS LA APLICACION DE LA FUERZA DE CONTROL DURANTE 30 s.

SIN DAÑOS NI FISURAS APRECIABLES.

En Murcia a 17 de Junio de 2021

LOPEZ INIESTA FUNDICION

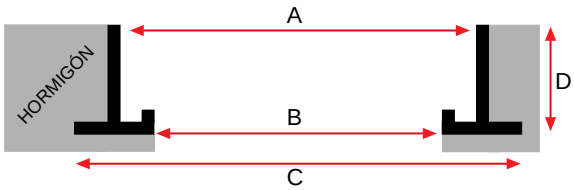

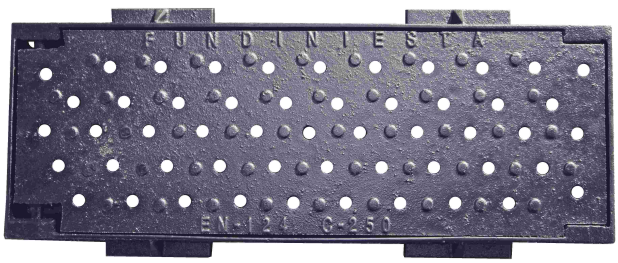

OPCIÓN:
Con Ensayo de Laboratorio independiente ITC pedir precio antes de fabricar

ITC laboratorio de ensayos, S.L.L.