

| REFERENCIA | COD. MUESTRA O ACTIVIDAD | Nº ORDEN CÓDIGO DEL ACTA | Nº ENSAYO |
|------------|--------------------------|--------------------------|-----------|
| NODULAR | 215/21 | 898/21 | 210524 |

ENSAYOS REALIZADOS

DISPOSITIVOS DE CUBRIMIENTO Y CIERRE PARA ZONAS DE CIRCULACIÓN UTILIZADAS POR PEATONES Y VEHÍCULOS.
CONTROL GEOMÉTRICO Y ENSAYO DE RESISTENCIA

PRENSA DE ROTURA HIDRÁULICA

EXPEDIENTE 25/LC365 Nº 07/31707434
CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: SHM (San Ginés-Murcia)
PH - 100 - 825 AÑO 2021
PESO: 2020 KG. VOLT. 440 4 CV.

MUESTREO

FECHA DEL MUESTREO: 22-Junio-2021

MODALIDAD DE MUESTREO: Muestreado por Laboratorio

PROCEDENCIA: FUNDICIÓN

CANTIDAD: 1

IDENTIFICACIÓN DEL MATERIAL: REGISTRO ABATIBLE CUATRUPLÉ 780x1600 F-900

CÓDIGO ARTÍCULO: 1405320

APERTURA INTERIOR

COTA DE PASO (mm): 780x1600
B

MEDIDAS DE LA TAPA O REJA

DIMENSIONES (mm): 780x1600
A

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS MARCO O ARO EXTERIOR

MEDIDA EXTERIOR (mm): 950x1700
C

ALTURA DEL MARCO (mm): 65
D

RESISTENCIA

NORMA: EN124- 2 :2015

FORMA Y DIMENSIONE DEL PLATO: Ø 250 mm

CLASE-TRÁFICO: F-900

FLECHA RESIDUAL ADMISIBLE (mm): 3.0

FUERZA DE CONTROL (KN): 900.0

FLECHA RESIDUAL MEDIDA (mm): 1.4

2/3 FUERZA DE CONTROL (KN): 600.0



FUERZA MÁXIMA APLICADA (KN): 900.0

ESTADO DEL DISPOSITIVO TRAS LA APLICACION DE LA FUERZA DE CONTROL DURANTE 30 s.

SIN DAÑOS NI FISURAS APRECIABLES.

En Murcia a 22 de Junio de 2021

CON 4 HOJAS ABATIBLES

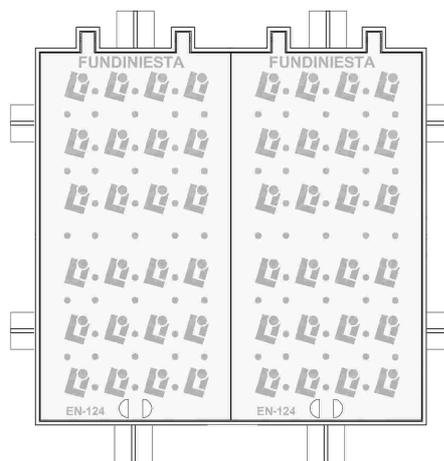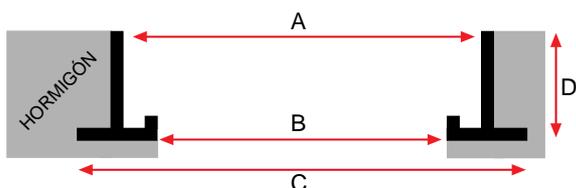

OPCIÓN:
Con Ensayo de Laboratorio independiente ITC pedir precio antes de fabricar

